

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Кельчинская основная общеобразовательная школа (МБОУ Кельчинская ООШ)  
Юридический адрес: Школьная ул., д.1, с Кельчино, Воткинский район, Удмуртская Республика,  
427426; тел. (34145)75471, e-mail: [keltschool@yandex.ru](mailto:keltschool@yandex.ru) ИНН /КПП 1804006420 /  
182801001; ОГРН 1021801064768

Воткинская межрайонная прокуратура,  
межрайонному прокурору  
Б.Т. Каримову

Исх: № 7 от 11.03.2024  
на № 37-2024/Прдп 82-24-20940030  
от 21.02.2024

ул. Кирова, 41, г.Воткинск, УР, 427430

Ответ на представление

Уважаемый Булат Тахирович!

На Ваше представление от 21.02.2024 года № 37-2024/Прдп 38424-20940030 «Об  
устранении нарушений закона» сообщая:


1. Данное представление было безотлагательно рассмотрено 22.02.2024 с участием представителя прокуратуры Калистратовой Н.Р.
2. Были приняты меры по устранению нарушения законодательства:
  - по нарушению п.31 Правил противопожарного режима в РФ: не закрепленный к полу резиновый ковер, удален с путей эвакуации;
  - по нарушению пп. г п.27 Правил Противопожарного режима РФ: фиксация самозакрывающихся дверей в открытом положении не допускается;
  - по нарушению пп. В п.35 Правил противопожарного режима в РФ: светильник без колпака рассеивателя демонтирован, проведен монтаж уличного прожектора над входной дверью.
  - по нарушению п. 48 Правил противопожарного режима в РФ: информация об исправности и своевременном обслуживании наружного противопожарного водоснабжения ( информация о весенней проверке ) предоставлена.

Директор:




Федорова С.Л.


Приложение к ответу на Представление № 37-2024/Прдп 38424-20940030 «Об  
устранении нарушений закона»

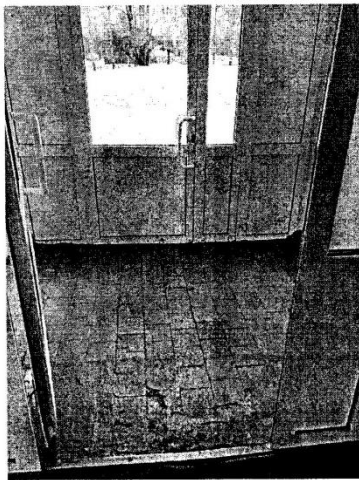

п.31 Правил Противопожарного режима РФ

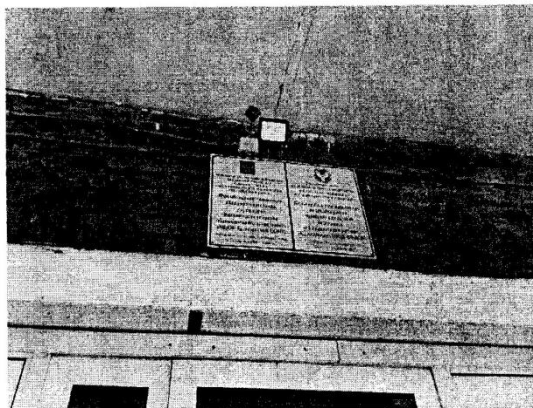

п.35 Правил Противопожарного режима РФ

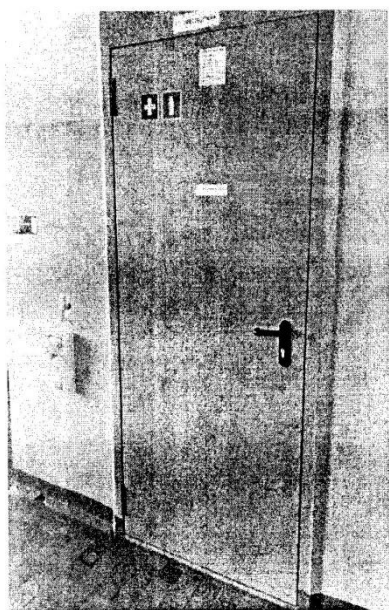

п.27 Правил Противопожарного режима РФ